



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1100827-22
 委託業別：學校 報告日期：110.09.03
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年08月27日11:14~13:06
 採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年08月27日16:00
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：08/27 22:30~08/28 20:30
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1100827-1503	行政大樓一樓總務處A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1504	行政大樓一樓哺乳室A1-7 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1505	行政大樓一樓人事室外B1-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1506	行政大樓B ₁ 教師會A B ₁ -3飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1507	敦品樓三樓樓梯口A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1508	活動中心B ₁ 入口處B B ₁ -1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1509	活動中心二樓體育組內A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1510	活動中心二樓女廁入口處A2-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1511	活動中心二樓男廁入口處A2-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1512	活動中心三樓舞台後方A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 I

陳慶洲

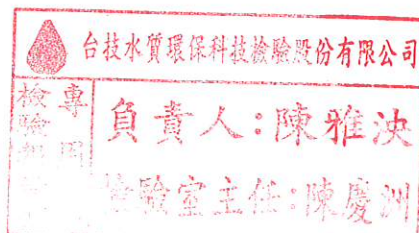

頁次 (01/03)

實施日期: 1100401 版次: 2.0

表格編號: WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：tppwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1100827-22
 委託業別：學校 報告日期：110.09.03
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年08月27日 11:14~13:06
 採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年08月27日 16:00
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：08/27 22:30~08/28 20:30
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100827-1513	樂群樓三樓走廊A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1514	木棉樓二樓工場外B2-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1515	木棉樓四樓機械科外B4-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1516	木棉樓四樓機械科內A4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1517	木棉樓四樓製圖科內A4-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1518	行政大樓二樓實習處內A2-4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1519	行政大樓二樓第一會議內A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1520	行政大樓五樓控制科走廊A5-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1521	行政大樓四樓資訊科走廊B4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1100827-1522	勤毅樓四樓402室外A4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

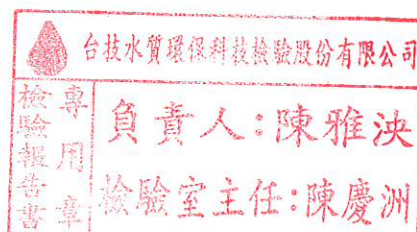

頁次 (02/03)

實施日期:1100401 版次:2.0
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：tppwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1100827-22
 委託業別：學校 報告日期：110.09.03
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：110年08月27日11:14~13:06
 採樣行程代碼：--- 收樣時間：110年08月27日16:00
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：08/27 22:30~08/28 20:30
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1100827-1523	勤毅樓四樓408室外A4-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1524	勤毅樓三樓306室外B3-2 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1525	勤毅樓三樓304室外B3-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1526	勤毅樓三樓中間樓梯口分號147 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1527	行政大樓三樓教師室外B3-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1528	行政大樓三樓教師室外B3-2 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1529	忠誠樓三樓306室外B3-2 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1530	忠誠樓三樓中間樓梯口分號144 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
1100827-1531	行政大樓二樓校長室內A2-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定 設備之水質	飲用水水質標準 為6 CFU/100mL以下
以下空白				

備 註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1 陳慶洲

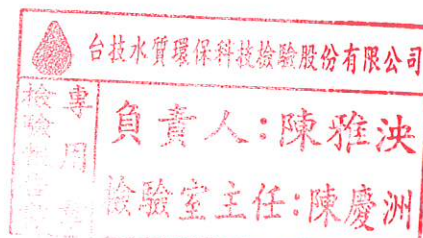

頁次 (03/03)

實施日期: 1100401 版次: 2.0
表格編號: WD61A