



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1121123-25
 委託業別：學校 報告日期：112.11.30
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年11月23日14:52~15:55
 採樣行程代碼：HSDW23110435 收樣時間：112年11月23日16:40
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：11/23 21:30~11/24 19:30
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1121123-1359	行政大樓一樓會計室內A1-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1360	勤毅樓一樓汽車工場A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1361	敦品樓二樓建築科辦公室內A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1362	游泳池辦公室內A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1363	游泳池辦公室外(左)B1-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1364	活動中心B1合作社中央AB-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1365	敬業樓一樓102室外A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1366	敬業樓二樓電子科辦公室內A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1367	木棉樓三樓工廠外A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1368	至善樓一樓特教辦公室內A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

日 S I - 0 1 陳慶洲

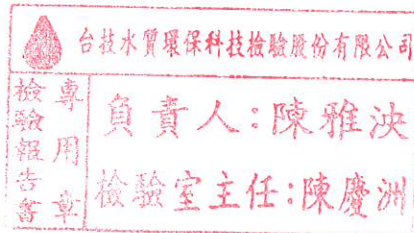

頁次 (01/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttptwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1121123-25
 委託業別：學校 報告日期：112.11.30
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年11月23日14:52~15:55
 採樣行程代碼：HSDW23110435 收樣時間：112年11月23日16:40
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：11/23 21:30~11/24 19:30
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1121123-1369	至善樓一樓烘培教室內A1-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1370	至善樓一樓101室外A1-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1371	至善樓一樓105室外分號142 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1372	至善樓二樓207室外分號143 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1373	行政大樓五樓控制科辦公室內A5-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1374	勤毅樓五樓502室外A5-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1375	勤毅樓五樓508室外A5-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1376	勤毅樓三樓305室外(右)A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1377	勤毅樓二樓電機科辦公室外A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1378	行政大樓四樓資訊科辦公室內A4-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

II S I - 0 1

陳慶洲



台技水質環保科技檢驗股份有限公司



負責人:陳雅泐



檢驗室主任:陳慶洲

頁次 (02/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1121123-25
 委託業別：學校 報告日期：112.11.30
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.56A 採樣時間：112年11月23日14:52~15:55
 採樣行程代碼：HSDW23110435 收樣時間：112年11月23日16:40
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：11/23 21:30~11/24 19:30
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1121123-1379	忠誠樓四樓402室外A4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1380	忠誠樓四樓408室外A4-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1381	忠誠樓五樓508室外A5-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1382	忠誠樓三樓305室外(左)A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1383	忠誠樓三樓305室外(右)A3-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1384	忠誠樓二樓圖傳科辦公室內A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1385	行政大樓二樓教務處內A2-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1386	行政大樓三樓導師室內(靠至善)A3-5 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1121123-1387	行政大樓三樓導師室內(靠忠誠)A3-4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
以下空白				

- 備 註：1. 本報告編號共3頁。
 2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
 3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
 4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：
H S I - 0 1

陳慶洲

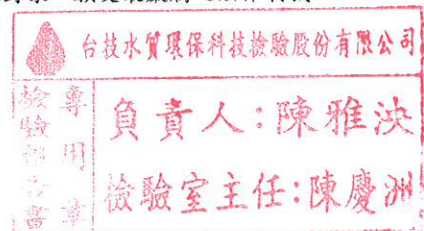

頁次 (03/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格式編號:WD61A