



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1140522-21
 委託業別：學校 報告日期：114.05.29
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：114年05月22日14:20~15:31
 採樣行程代碼：HSDW25050452 收樣時間：114年05月22日16:10
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/22 21:00~05/23 19:00
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1140522-1472	行政大樓一樓人事室內A1-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1473	行政大樓一樓學務處內A1-4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1474	行政大樓一樓教官室內A1-5 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1475	行政大樓一樓健康中心內A1-6 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1476	行政大樓B ₁ 軍護教室外BB ₁ -6 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1477	行政大樓B ₁ 美術教室外AB ₁ -4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1478	行政大樓B ₁ 聯誼中心內AB ₁ -2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1479	行政大樓B ₁ 視聽教室外AB ₁ -1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1480	忠誠樓五樓502室前A5-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1481	忠誠樓五樓樓梯口A5-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 0 1 陳慶洲

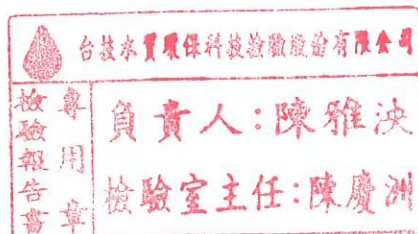

頁次 (01/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1140522-21
 委託業別：學校 報告日期：114.05.29
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：114年05月22日14:20~15:31
 採樣行程代碼：HSDW25050452 收樣時間：114年05月22日16:10
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/22 21:00~05/23 19:00
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1140522-1482	勤毅樓五樓樓梯口A5-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1483	勤毅樓三樓305室外A3-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1484	行政大樓三樓進修辦公室外B3-3 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1485	行政大樓三樓進修辦公室外B3-4 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1486	行政大樓四樓資訊科外B4-2 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1487	行政大樓四樓資訊科走廊B4-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1488	至善樓二樓樓梯口B2-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1489	活動中心一樓管理室A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1490	樂群樓一樓自習室外A1-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1491	樂群樓一樓圖書館內A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 0 1 陳慶洲



頁次 (02/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1140522-21
委託業別：學校 報告日期：114.05.29
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他_____
採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：114年05月22日14:20~15:31
採樣行程代碼：HSDW25050452 收樣時間：114年05月22日16:10
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/22 21:00~05/23 19:00
採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目：大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1140522-1492	樂群樓四樓走廊A4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1493	樂群樓二樓輔導室內A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1494	敬業樓後側倉庫 分號139 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1495	木棉樓一樓工廠外B1-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1496	警衛室(復興門)A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1497	青藤樓一樓走廊A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1498	青藤樓三樓走廊A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1499	青藤樓四樓走廊B4-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1500	敦品樓四樓樓梯口A4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：

HSI-01

陳慶洲

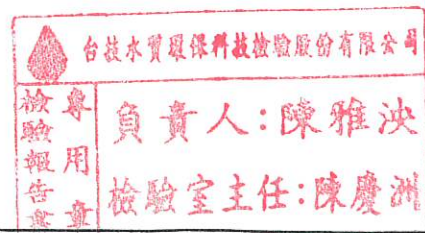

頁次 (03/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1140522-21
 委託業別：學校 報告日期：114.05.29
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測☐參考檢測☐其他_____
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：114年05月22日14:20~15:31
 採樣行程代碼：HSDW25050452 收樣時間：114年05月22日16:10
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/22 21:00~05/23 19:00
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1140522-1472	行政大樓一樓人事室內A1-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1473	行政大樓一樓學務處內A1-4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1474	行政大樓一樓教官室內A1-5 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1475	行政大樓一樓健康中心內A1-6 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1476	行政大樓B ₁ 軍護教室外BB ₁ -6 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1477	行政大樓B ₁ 美術教室外AB ₁ -4 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1478	行政大樓B ₁ 聯誼中心內AB ₁ -2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1479	行政大樓B ₁ 視聽教室外AB ₁ -1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1480	忠誠樓五樓502室前A5-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1481	忠誠樓五樓樓梯口A5-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 0 1 陳慶洲

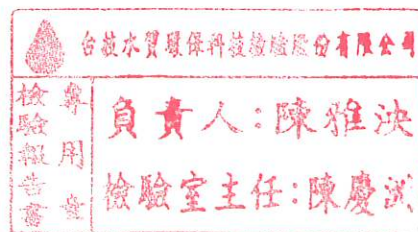

頁次 (01/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台 技 水 質 環 保 科 技 檢 驗 股 份 有 限 公 司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣 品 檢 驗 報 告 書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1140522-21
 委託業別：學校 報告日期：114.05.29
 採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：■定期檢測□參考檢測□其他_____
 採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：114年05月22日14:20~15:31
 採樣行程代碼：HSDW25050452 收樣時間：114年05月22日16:10
 聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/22 21:00~05/23 19:00
 採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備 註
1140522-1482	勤毅樓五樓樓梯口A5-3 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1483	勤毅樓三樓305室外A3-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1484	行政大樓三樓進修辦公室外B3-3 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1485	行政大樓三樓進修辦公室外B3-4 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1486	行政大樓四樓資訊科外B4-2 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1487	行政大樓四樓資訊科走廊B4-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1488	至善樓二樓樓梯口B2-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1489	活動中心一樓管理室A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1490	樂群樓一樓自習室外A1-2 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1491	樂群樓一樓圖書館內A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下

備 註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅決

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測報告簽署人：
H S I - 0 1

陳慶洲



頁次 (02/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第089號(原環署環檢字第089號) 電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail: ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立大安高級工業職業學校 報告編號：1140522-21
委託業別：學校 報告日期：114.05.29
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室 檢驗目的：☒定期檢測 ☐參考檢測 ☐其他
採樣方法：NIEA W101.57A 採樣時間：114年05月22日14:20~15:31
採樣行程代碼：HSDW25050452 收樣時間：114年05月22日16:10
聯絡人員：業務部 培養起迄時間：05/22 21:00~05/23 19:00
採樣地址：台北市大安區復興南路二段52號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1140522-1492	樂群樓四樓走廊A4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1493	樂群樓二樓輔導室內A2-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1494	敬業樓後側倉庫 分號139 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1495	木棉樓一樓工廠外B1-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1496	警衛室(復興門)A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1497	青藤樓一樓走廊A1-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1498	青藤樓三樓走廊A3-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1499	青藤樓四樓走廊B4-1 飲水台	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1140522-1500	敦品樓四樓樓梯口A4-1 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水質	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共3頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司


負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽署人：

H S I - 0 1

陳慶洲

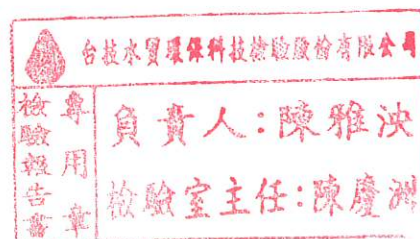

頁次 (03/03)

實施日期:1120908 版次:2.1
表格編號:WD61A